

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
Sendt til e-mail: kommunen@herning.dk

Tonne Kjærvej 65
7000 Fredericia
Tel. +45 70 10 22 44
Fax +45 76 24 51 80


info@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

Hørings svar fra Energinet.dk vedr. forslag til Tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2013-2024, Rammeområde 14.E5 og 14.R3 Erhvervsområde og rekreativt område ved Teglvænget i Herning

4. juni 2014
GMA/TER

Energinet.dk har via Plansystem.dk modtaget meddelelse om, at tillæg nr. 14 til Herning kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 14.E5 og 14.R3 Erhvervsområde og rekreativt område ved Teglvænget i Herning er i høring med høringsfrist den 6. august 2014.

Kortudsnittet herunder viser de fremtidige rammeområde 14.E5 og 14.R3 (taget fra tillæg nr. 14, side 9):

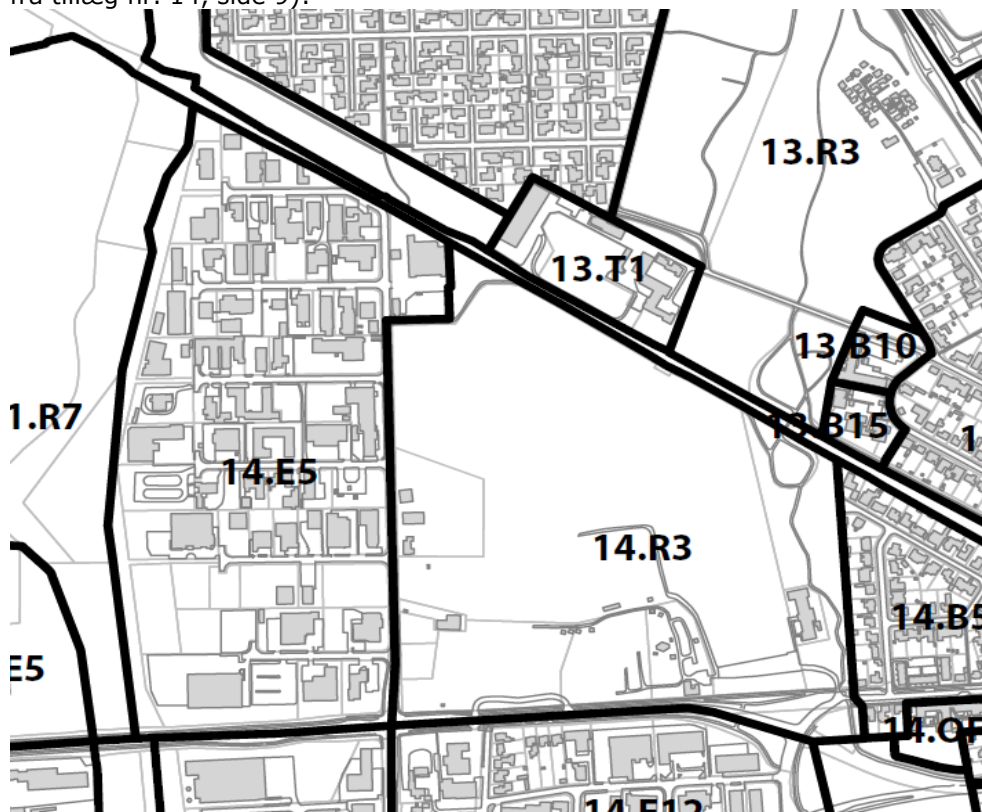

Information

Til information kan det oplyses, at Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet samt eltransmissionsnettet på 400 kV, 150 kV og 132 kV. For information om luftledninger og kabler på lavere spændingsniveauer bedes Herning Kommune kontakte relevante netvirksomheder, som er ejer heraf.

Jeg har forstået forslaget til tillæg nr.14 således, at der ikke er tale om opførelse af nye boliger eller institutioner. Det er derfor ikke relevant, at informere om forsigtighedsprincippet her.

Bemærkninger

Nedenstående bør indarbejdes i kommuneplantillægget og en evt. senere lokalplan for planområderne 14.E5 og 14.R3.

Opmærksomheden henledes til figur 1 på sidste side hvoraf det fremgår, at der gennem planområderne 14.E5 og 14.R3 forløber vores 150 kV luftledning, Sdr. Felding-Herning-linjen, som er markeret med en sort linje. Uden for rammeområderne (nord for) forløber vores 150 kV luftledning Herning-Struer som ligeledes er markeret med en sort linje på figur 1.

Jævnfør vores Netudviklingsplan side 54 ses, at luftledningen Felding-Herning forventes demonteret i perioden 2021-2025, og luftledningen Herning-Struer forventes demonteret i perioden 2016-2020.

Vores Netudviklingsplan 2013 findes på vores hjemmeside her:

<http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/EI/Netudviklingsplan%202013.PDF>

Vores 150 kV station 'station Herning' ligger lige nord for rammeområde 14.R3 og er vist med den grønne trekant.

Energinet.dk er som bekendt i gang med at etablere et nyt 150 kV kabel fra Bjørnholt til Herning. Forbindelsen forventes idriftsat i løbet af 2015 og er vist med mørk blå stiplede linje. Bemærk, at en lille del af kablet kommer til at forløbe gennem rammeområde 14.E5. Det kommende kabel bliver sikret med en tinglyst deklARATION som giver nogle begrænsninger for ejeren af ejendommen (se afsnittet 'Generelt' nederst på side 2).

Kontaktperson vedr. Bjørnholt-Herning kabelforbindelsen: Bolette Ejsing Dahl via mail til bed@energinet.dk.

Energinet.dk er som bekendt også i gang med at etablere et nyt 150 kV kabel til vores Vester Hav Nord havmøllepark. Planområder for kablet ses på nedenstående kort med lys blå transparent farve, som områderne ser ud efter vores offentlighedsfase, som sluttede i februar 2014.

Kontaktperson vedr. vores Vester Hav Nord projekt: Stine Rabech Nielsen via mail til srn@energinet.dk.

Sluttelig planlægger vi desuden med et nyt 150 kV kabel mellem Herning og Videbæk i 2025, hvilket fremgår af vores Netudviklingsplan 2013, side 54.


Herning kommune er allerede bekendt med arealreservation hertil.

Generelt

Det anbefales, at Kommunen fremover orienterer sig om vores planer via vores hjemmeside her: <http://www.energinet.dk/DA/EI/Udvikling-af-elsystemet/Netplanlaegning/Sider/Planer-og-rapporter.aspx>

Om der planlægges, skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder (grave-/interesseområde), biogasanlæg, affaldsbehandling, vej anlæg, cykelsti, boligområder el. lign. skal det understreges, at der langs vore lednings- og kabelanlæg er tinglyst deklARATION om respektafstand i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæggende ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art herunder beplantning. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

Figur 1:

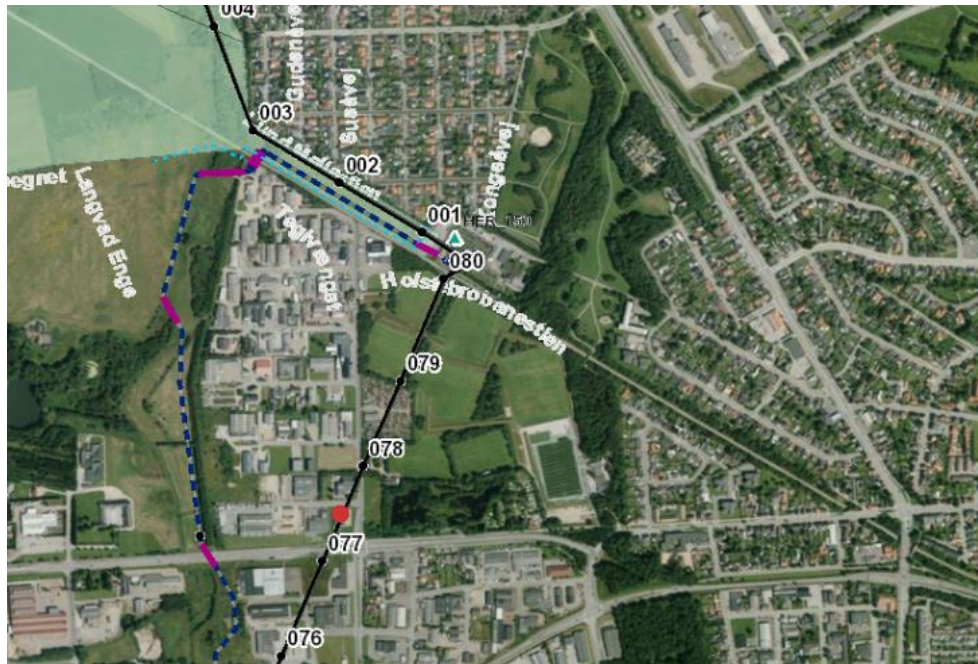

Kontakt gerne undertegnede ved evt. spørgsmål.

Med venlig hilsen

Gitte Madsen

Plan og Miljø – Team 3. parter

Tlf.: 70 22 02 75

Direkte 76 22 44 44

gma@energinet.dk